



Паспорт № 4548/2019
 Газойль низкозастывающий
 СТО 73281024-040-2017 изм.1-2

Код ОКПД 2 19.20.26.190
 Номер пробы/партии 22627
 Дата выдачи паспорта 23.11.19
 Дата отбора проб 23.11.19
 Отбор проб по ГОСТ 2517

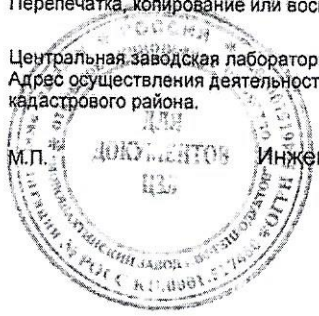
Резервуар № Р-1/1
 Уровень наполнения (мм) 6871
 Масса нетто, т 1575
 Дата изготовления 23.11.19
 Дата анализа 23.11.19


№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется. Определение обязательно	838,0
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	не более 1,1	0,836
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	Не выше минус 35	-36
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	Не ниже 81	82
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого	светло-желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	не более 0,02	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы
8	Процент перегонки при температуре 250°С, %	ГОСТ 2177-99	Не более 65	40
9	Процент перегонки при температуре 350°С, %	ГОСТ 2177-99	Не менее 85	95
10	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется	-27

Заключение: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017 изм.1-2, ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 350 0

Результаты испытаний, приведенные в паспорте, относятся только к пробе, подвергнутой испытаниям.
 Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
 Перепечатка, копирование или воспроизведение паспорта не в полном объеме ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.

Центральная заводская лаборатория
 Адрес осуществления деятельности: Ростовская обл., Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского
 кадастрового района.

М.П.  Инженер химик



М.В.Леонова

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1

КОПИЯ ВЕРНА

